



PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA **PAE** **UHE Itumbiara**

ANEXO 17

Sistema de Comunicação e Alerta por Sirenes

Documento	Rev 0	Rev 1	Rev 2	Rev 3			
PAE	-	-	dez/23	jan/25			
Alterações da revisão atual	Documento Novo. Revisão geral deste Anexo.						

Revisão 03 – janeiro/2025



1. Introdução

O Plano de Ação de Emergência (PAE) define as ações de controle que devem ser adotadas pelo empreendedor para mitigar riscos e responder, com eficiência, a uma situação de emergência da barragem. Além disso, estabelece os procedimentos que devem ser adotados, visando salvaguardar a vida da população e mitigar os impactos nestas situações.

O sistema de comunicação e alerta da Zona de Autossalvamento (ZAS) refere-se ao meio pelo qual o empreendedor irá se comunicar com a população situada na ZAS da usina, informando-a sobre uma situação de emergência da barragem, para que ela possa iniciar a evacuação, em direção aos pontos de encontro, seguindo as placas de sinalização de rota de fuga.

Deste modo, o sistema de comunicação e alerta é um sistema extremamente importante para o Plano de Ação de Emergência (PAE), uma vez que é ele o responsável por estabelecer a comunicação com a população da Zona de Autossalvamento (ZAS) e notificá-la da emergência da barragem. Somente após essa notificação é que a população iniciará a evacuação em direção aos pontos de encontro, deixando a área de risco.

Por esta razão, inicialmente, foram feitas pesquisas sobre o tema e foram realizadas tratativas diversas com fornecedores e defesas civis, visando identificar o melhor sistema de comunicação e alerta para o caso em questão, levando em consideração as características da região.

Este sistema deve estar preparado para realizar uma comunicação de forma instantânea, direta e global, independente do dia, da hora e das condições climáticas, garantindo uma comunicação efetiva com a população da ZAS.

Além disso, o sistema deve atender aos requisitos técnicos estabelecidos no documento “Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens”, elaborado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em 2016.

2. Objetivo

O objetivo principal do sistema de comunicação e alerta por sirenes da usina é estabelecer um canal de comunicação direto, instantâneo e global com a população a jusante da barragem, independente do dia, da hora e das condições climáticas, garantindo uma comunicação efetiva com a população e possibilitando informá-la sobre uma situação de emergência da barragem.

Além disso, este sistema visa comunicar a população de atividades de prevenção a serem realizadas na usina, tais como, simulados, testes, entre outras.

3. Sistema de Comunicação e Alerta por Sirenes

O sistema de comunicação e alerta composto por sirenes é um sistema robusto, seguro e tecnológico.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

Este sistema é composto por torres em aço galvanizado, que variam entre 15 e 20 metros de altura, com cornetas instaladas no topo da torre. Além das cornetas, luzes giroled foram instaladas no topo das torres, emitindo sinal visual também. Estas torres são chamadas de estações remotas (ER).

Para manter a segurança das torres e equipamentos, elas possuem cercamento com telas e concertinas, chapéu chinês antifurto e sistema de alarme contra intrusão, para proteção do gabinete e da área circundante da torre.

A alimentação das torres é através de painéis fotovoltaicos e baterias, que devem garantir autonomia para o sistema.

Além das torres, o sistema possui a Central de Operação Local (COL) e sua redundância (COL-R). Esta central possui toda a operação e controle do sistema, razão pela qual foram implantadas na área da usina, em local fora da mancha de inundação, garantindo a operação do sistema, mesmo na situação de emergência.

Esta central está conectada à sala de controle da usina, através de fibra ótica, onde estão os operadores do empreendimento, que irão monitorar e, se necessário, operar o sistema de comunicação da usina.

O acionamento do sistema pode ser feito na COL e COL-R, na casa de controle da usina ou de qualquer outra usina da Eletrobras Operação Sudeste, já que o sistema se encontra integrado à rede operativa da empresa.

O sistema contempla, ainda, uma torre de transmissão de sinal, para comunicar a COL e COL-R com as estações remotas (ERs), possibilitando o monitoramento e operação do sistema. Esta comunicação é feita através de 2 (dois) canais de rádio em frequências distintas, homologadas junto à ANATEL, possuindo, assim, redundância de comunicação.

A comunicação entre as centrais de operação e as estações remotas são independentes, proporcionando ainda mais segurança para o sistema.

Este sistema foi projetado para cobrir toda a “Área de Cobertura das Sirenes”, com nível de ruído de, no mínimo, 70 dB, atendendo a premissa principal deste projeto, e em plena conformidade com o documento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 2016.

A referida área engloba toda a zona de autossalvamento (ZAS), mais as áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG, mesmo elas estando fora da ZAS, por se tratar de uma área densamente povoada e próximas ao empreendimento. Trata-se de uma definição em prol da segurança da população.

A figura a seguir apresenta a Área de Cobertura das Sirenes, que também é disponibilizada em KMZ.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

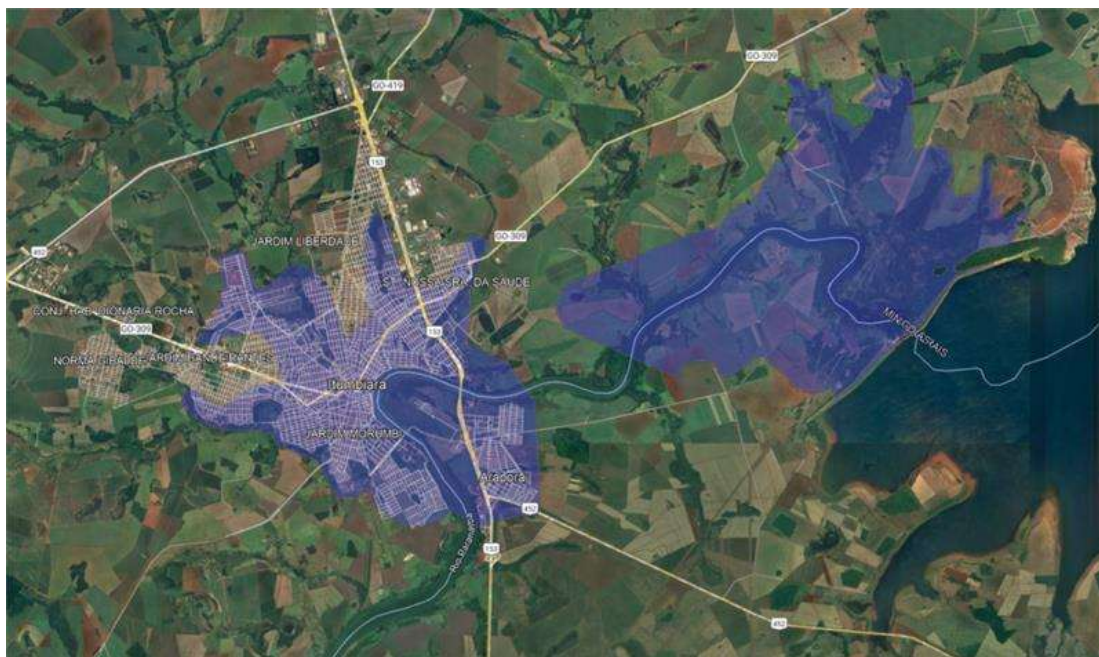


Figura 1 - Área de cobertura das sirenes, que engloba a ZAS e mais as áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG.

4. Implantação do Sistema de Comunicação e Alerta por Sirenes

A partir do projeto definido e validado junto às defesas civis, foi feita a sua implantação a jusante do empreendimento, após anuência das municipalidades e dos proprietários particulares. Para esta implantação, foi contratada a empresa Gridlab.

Previamente ao início da implantação, foi feito um trabalho de divulgação para a população local, informando sobre a atividade a ser executada, bem como sobre a segurança do empreendimento.

A implantação do sistema de comunicação e alerta da usina ocorreu ao longo de 2023 e 2024, dentro do prazo regulatório, e foi concluída anteriormente ao exercício simulado, possibilitando testar, também, essa infraestrutura no exercício.

Após a realização dos exercícios simulados com a população, foi iniciada a 2ª etapa da implantação, que contempla a ampliação da área de cobertura, englobando também as áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG, conforme mencionado anteriormente.

A figura a seguir ilustra a locação da COL e COL-R e das Estações Remotas (ER) da ZAS e das áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

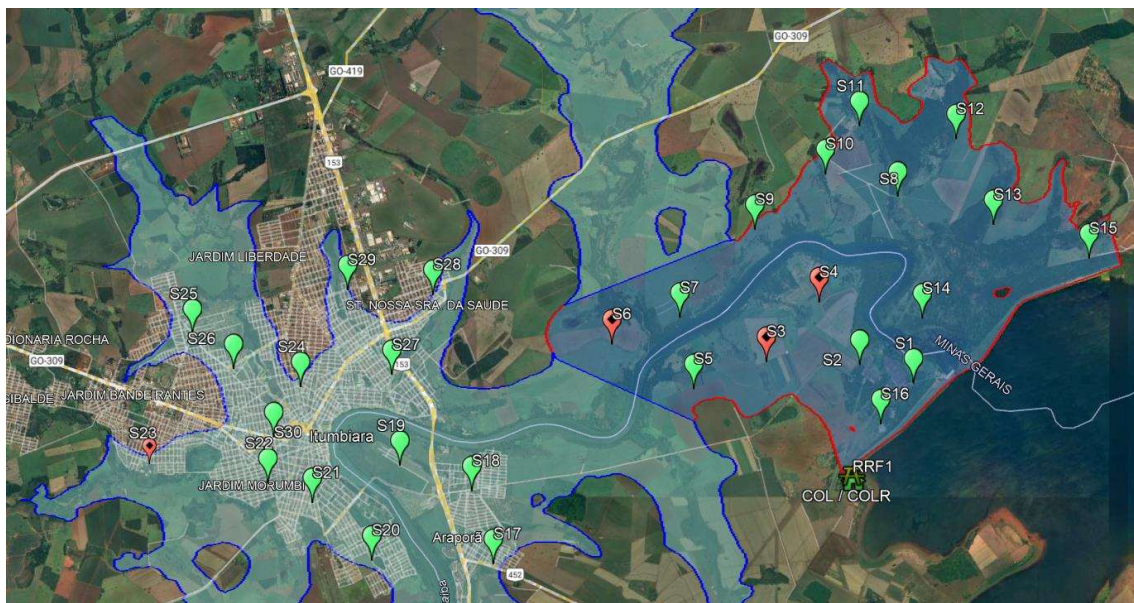


Figura 2 – Localização da COL e COL-R e das ERs da ZAS e das áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG.

A ZAS encontra-se delimitada com uma linha vermelha e a ZSS está delimitada com uma linha azul.

Para a cobertura total da ZAS, com no mínimo 70 dB, foram previstas 16 estações remotas (ER), das quais 3 não obtiveram autorização dos proprietários, que são a ER 3, ER 4 e ER 6. Para cobertura das áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG, foram previstas 14 estações remotas, das quais apenas a ER 23 ainda não obteve autorização do proprietário para sua implantação.

Visando ampliar e facilitar a visualização, a Figura 3 apresenta a COL e COL-R, situadas na área da usina, e as ERs da ZAS. A Figura 4 apresenta as ERs das áreas urbanas de Itumbiara/GO e de Araporã/MG.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

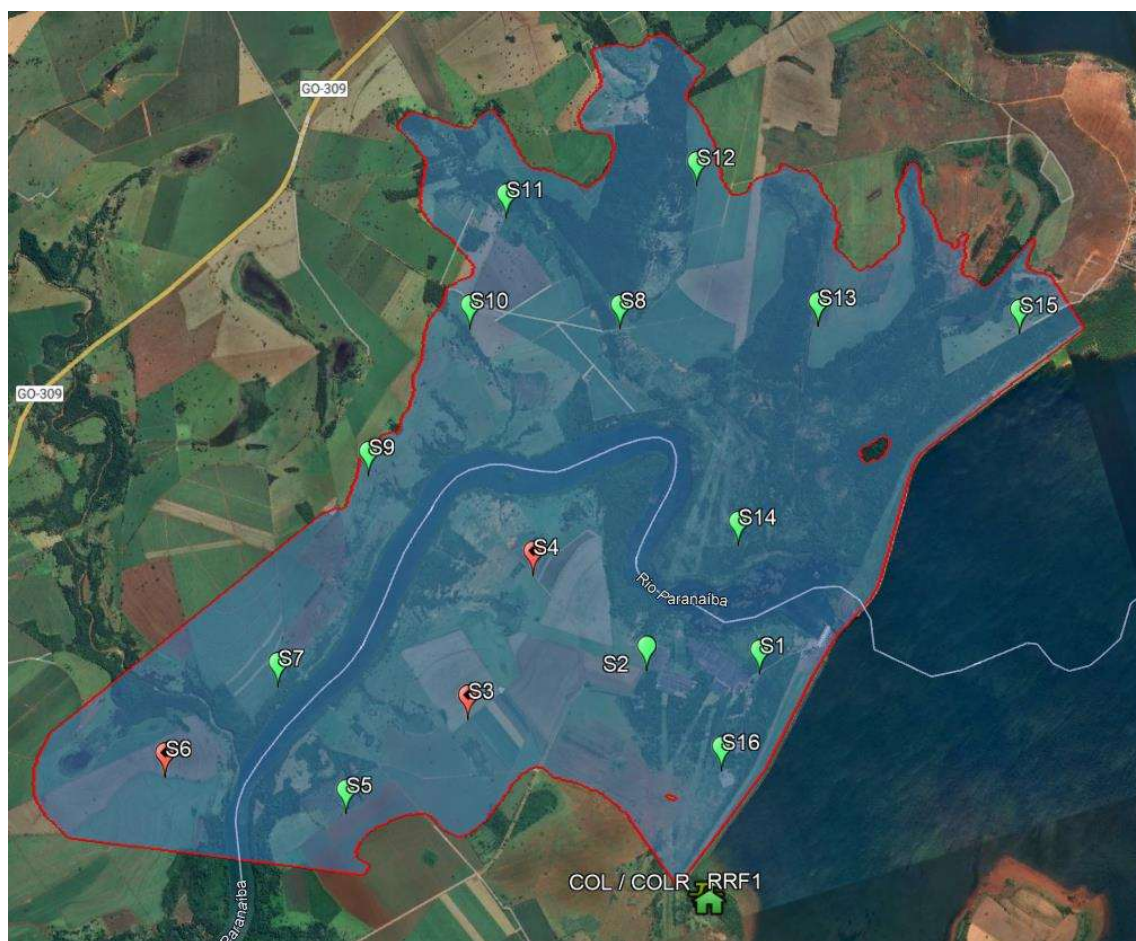


Figura 3 – Localização das ERs na ZAS e da COL e COL-R.

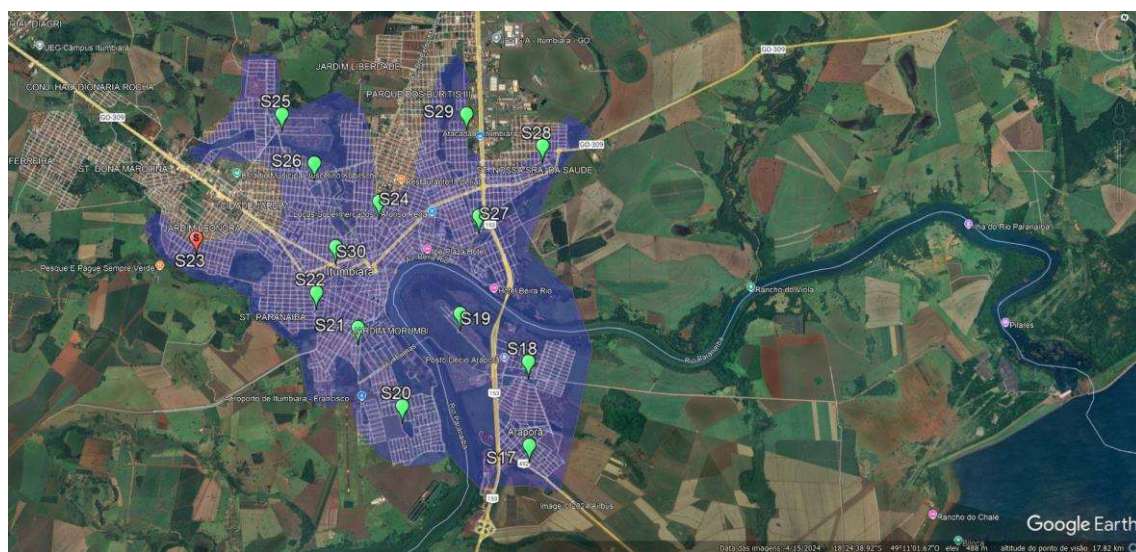


Figura 4 - Localização das ERs nas áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG.

Os pontos em verde são as Estações Remotas implantadas e os pontos em vermelho são as ERs sem liberação fundiária por parte dos proprietários.

Esta falta de anuência é um problema para a cobertura sonora, deixando algumas áreas sem cobertura sonora do sistema de comunicação e alerta, conforme será evidenciado a seguir, nas figuras com o estudo acústico.

Pela Figura 3, verifica-se que a COL e COL-R se encontram na área da usina, mas fora da mancha de inundação. Esta premissa é para proporcionar ainda mais segurança ao sistema, garantindo sua operação, mesmo durante a situação de emergência.

Com base nestas locações das estruturas, foi feito um estudo acústico, em software específico para este propósito, visando mapear o nível de ruído na área de interesse e garantir, no mínimo, os 70 dB em toda a área de cobertura das sirenes.

A figura a seguir apresenta o estudo acústico da usina, considerando as ERs implantadas e/ou com liberação fundiária.

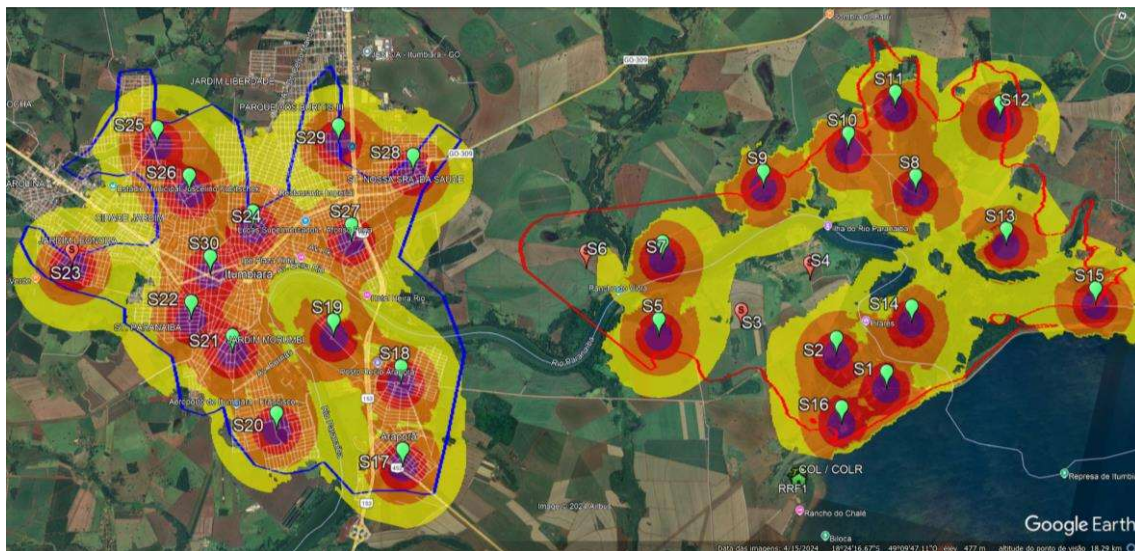


Figura 5 - Estudo acústico da usina, considerando as ERs implantadas e/ou com liberação fundiária.

Visando ampliar e facilitar a visualização, as figuras a seguir apresentam os estudos acústicos da ZAS e das áreas urbanas de Itumbiara/GO e de Araporã/MG.

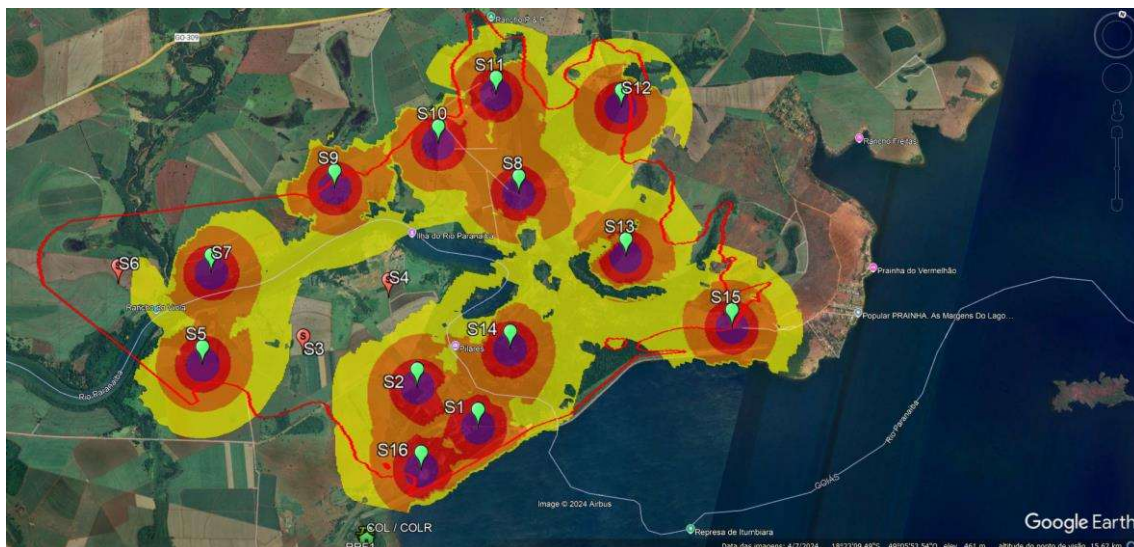


Figura 6 - Estudo acústico da ZAS da usina, considerando as ERs implantadas e/ou com liberação fundiária

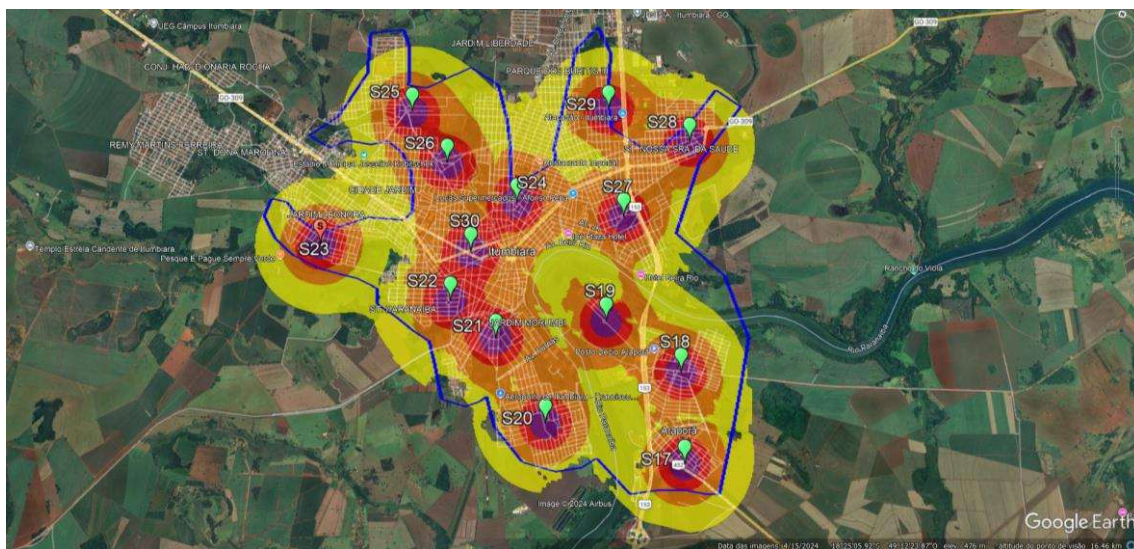


Figura 7 - Estudo acústico das áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG, considerando as ERs implantadas e/ou com liberação fundiária

A linha em vermelho delimita a ZAS da usina e a linha azul delimita as áreas urbanas de Itumbiara/GO e de Araporã/MG.

Através destas figuras, verifica-se que a cobertura sonora do sistema de comunicação e alerta da usina não engloba toda a área da ZAS. Essa área descoberta se deve à não implantação das ERs 3, 4 e 6, em função da falta de liberação fundiária por parte dos proprietários.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

Isso significa que, em uma situação de emergência da barragem, com o acionamento do sistema de comunicação e alerta da usina, estas áreas não serão comunicadas e alertadas pelas sirenes fixas sobre a situação da barragem. A população nestes casos será informada pelos sistemas redundantes disponíveis, tais como o Aplicativo Alert Indivíduo e Sirenes Móveis.

Destaca-se que, após negativa dos proprietários, foram feitos estudos de realocação destas estações remotas, visando cobrir toda a área. No entanto, até o momento, ainda foi encontrada nenhuma solução, com anuência fundiária, que cubra devidamente a área de interesse.

Com isso, o sistema de comunicação e alerta por sirenes da usina encontra-se implantado nos locais em que foram obtidas as liberações fundiárias. Para as localidades sem liberação fundiária, ainda estão sendo feitos estudos alternativos, buscando a melhor solução.

As figuras a seguir ilustram estruturas do sistema de comunicação e alerta da usina, implantadas na região.



Figura 8 – Estações Remotas implantadas.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025



Figura 9 – Estações Remotas implantadas.



Figura 10 – Manutenção das Estações Remotas implantadas.

5. Considerações Finais



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

O presente documento apresenta o conceito do Sistema de Comunicação e Alerta da usina e a sua implantação na ZAS e nas áreas urbanas de Itumbiara/GO e Araporã/MG.

Destaca-se que, além do sistema de comunicação e alerta por sirenes fixas, aqui apresentado, a usina ainda possui o sistema de comunicação e alerta por sirenes móveis e possui o aplicativo Alert Indivíduo, gratuitamente disponível para toda a área a jusante da usina (ZAS + ZSS), conforme descrito neste Plano de Ação de Emergência (PAE).

A locação das estruturas do sistema de comunicação e alerta por sirenes também está apresentada no Alert indivíduo, para os usuários cadastrados.

Além disso, este sistema também é disponibilizado em formato KMZ para a defesas civis envolvidas, facilitando seu acesso e visualização.

Este projeto, assim como os demais documentos do PAE, foi analisado, comentado e validado pelas Defesas Civis envolvidas, que inclusive deram anuência para a implantação das torres, construindo um plano de forma conjunta e alinhada.



Plano de Ação de Emergência
UHE Itumbiara
ANEXO 17 – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALERTA POR
SIRENES
REVISÃO 03 – 01/2025

LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F

LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA

GUSTAVO SPIEGELBERG

SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F

GUSTAVO SPIEGELBERG

CRISTIANO NEVES SIMÃO

SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F

CRISTIANO NEVES SIMÃO

Michelle Taveira Telles

SEGURANÇA DE BARRAGEM MANUTENÇÃO CIVIL GERAÇÃO SUDESTE - OOMB.F

MICHELLE TAVEIRA TELLES



Juarez Evangelista Reis

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ITUMBIARA GERAÇÃO SUDESTE – OOGGI.F

JUAREZ EVANGELISTA REIS

Vitor Barbosa Pereira

REGIONAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GOIÁS E MATO GROSSO DA GERAÇÃO SUDESTE -
OOGG.F

VITOR BARBOSA PEREIRA

Jose Henrique Vilela

PRODUÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GERAÇÃO SUDESTE - OOG.F

JOSE HENRIQUE VILELA

FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA

DIRETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ELETROBRAS SUDESTE - OO.F

FRANCISCO JOSE ARTEIRO DE OLIVEIRA